

SKYDDS- OCH SÄKERHETSROUTINER PÅ BARSEBÄCK

Att göra rätt - STARK

Fysiskt skydd

Larm

Brandskydd

Arbetsmiljö

Strålskydd/Radiologi

Kemiska produkter

Avfallshantering

Viktiga telefonnummer

Områdeskarta

Var STARK

Stanna upp
Tänk efter
Agera
Reflektera
Kommunicera



STARK

Stanna upp ta dig tid

Tänk efter ifrågasätt och granska

Agera lös uppgiften rätt

Reflektera blev det rätt?

Kommunicera återför dina erfarenheter

STARK

**Passerkortet
ska alltid
bäras väl
synligt**

Fysiskt skydd - bevakning

Barsebäcksverket är en kärnteknisk anläggning och ett skyddsobjekt som myndigheterna ställer krav på. Det innebär bland annat:

- att anläggningen bevakas av särskilt utbildade skyddsvakter
- att den övervakas genom olika tekniska system
- att dörrar är låsta och larmade
- att endast behöriga personer äger tillträde

Genomförd säkerhetsprövning är en förutsättning för tillträde på egen hand till anläggningen.

Återlämna dina personliga handlingar dvs ditt passerkort, din dosimeter och utkvitterade nycklar då du avslutat ditt arbete och lämnar Barsebäck.



Du bidrar till att Barsebäck är en säker arbetsplats genom att:

- Bära ditt passerkort synligt, det är personligt och får ej lånas ut
- Följa de säkerhetsrutiner som anges
- Ta hand om dina saker
- Lyda skyddsvakts anvisningar
- Skyddsvakt har rätt att utföra behörighets-, utrustnings- och fordonskontroll
- Rapportera brister och avvikelser i säkerheten till din arbetsledning eller bevakningsorganisationen
- Inte röja sekretessbelagd information du fått kännedom om. Du har skrivit på en sekretessförbindelse vid utkvittering av passerkort

Fysiskt skydd

Larmtelefonnummer 24112 ska användas vid sjukdom, olycka eller brand. Om du larmar via mobiltelefon eller extern telefon ska du slå det nationella larmnumret 112.

Det är viktigt att tala om att du befinner dig på Barsebäck.



Larm

Vid larmsignalen

“Omedelbar fara” - - - - -
- - - - (0,5 sek snabbt pulserande ljud i högst 60 sek) ska du omedelbart bege dig till närmaste samlingsplats.

Rädda - larma - släck är normalt den ordning du ska agera enligt i samband med brand.

Barsebäcks samlingsplats är:

- Parkeringsplatsen utanför huvudingången. Där får du vidare information.

Brandskydd

Brandposter och brandsläckare finns normalt i anslutning till trapphus och får ej blockeras eller användas till annat ändamål än brandsläckning.

Skyddstillstånd brand krävs alltid vid Heta Arbeten, utföraren ska inneha certifikat!

Branddörrar ska hållas stängda förutom vid passage. Om branddörr tillfälligt behöver hållas öppen krävs det ett brandtekniskt skyddstillstånd.

Brandfarlig vara mängdregleras, minimeras och ska efter användning placeras i speciella brandsäkra skåp. Gasflaskor ska då de inte används eller efter arbetsdagens slut placeras på en av skyddspersonalen angiven plats.

Utrymningslinjer får inte blockeras. Vid utrymning gå till samlingsplats vid cykelstället utanför huvudentrén.

Observera att vid tillträde till utrymme med automatisk släckutrustning ska tillträdesreglerna uppmärksammas innan du går in.

Riskobservationer, olyckor och tillbud ska alltid rapporteras till arbetsledningen.

Arbetsmiljö

Alla arbeten styrs via arbetsorder och tillstånd.

Rökning inomhus är inte tillåtet.

Lyft får endast utföras av behörig personal. Lyftstroppar skall vara märkta med senaste kontrolldatum. Lyftstroppar med äldre märkning än 1 år får ej användas. Skadade lyftstroppar ska kasseras.

Ställningar får endast byggas eller ändras av ställningsbyggare. En ställning ska vara besiktigad och märkt med en besiktningsslagg före användning.

Avskärmningar måste alltid sättas upp om befintliga räcken, golv eller durkar avlägsnas. Den som avlägsnar ett räcke, golv eller durk ansvarar för att ett likvärdigt skydd sätts upp och att det återställs när arbetet är klart. Avspärkning ska även sättas upp vid övriga arbeten som kan innebära personrisker.



Riskobservationer, olyckor och tillbud ska alltid rapporteras till arbetsledningen och via blankett som finns på Intranätet.

Stegar finns normalt utplacerade på "stegcentraler" i olika delar av anläggningen. Stegar måste vara godkända och märkta med senaste kontrolldatum. Kontrolldatum får inte vara äldre än ett år.

Elektriskt materiel såsom skarvkablar, flyttbara centraler, belysning och bruksföremål, elektrisk städutrustning, elfordon m m som används på Barsebäck ska vara kontrollerade och märkta med senaste kontrolldatum. Kontrolldatum får inte vara äldre än ett år.



Hjälm ska normalt bäras inom anläggningen.

Arbete och avgränsningar ska alltid föregås av skriftligt tillstånd såsom arbetstillstånd.

Renhet i system och anläggning måste upprätthållas för att bibehålla god säkerhet.

Ansvarstagande visas genom att löpande hålla ordning och reda samt grovstäda arbetsplatsen.

**Skydds-
tillstånd
radiologi**
krävs alltid
vid arbete i
klassade ut-
rymmen och
utfärdas av
strålskyddet

Strålskydd/radiologi

Radiologisk klassning av utrymmen



Tillträdesbegränsning enligt kraven för tillträde till "kontrollerat område". I **blått** utrymme är strålnings- och kontaminationsnivån låg.



Utrymmet ska vara låst. För att få gå in i området måste du ha tillstånd från strålskyddet. I **gult** område är strålnings- och kontaminationsnivån högre än i blått utrymme.



Utrymmet ska vara låst. För att få gå in i området måste du ha tillstånd från skyddsingenjör. **Rött** utrymme har den högsta strålnings- och kontaminationsnivån. Skyddstillstånd radiologi krävs alltid vid arbete i klassade utrymmen och utfärdas av skyddsgruppen.



Radiologiska varningsskyltar



Förhöjd strålnivå anger att dosraterna kring en komponent eller ett system är högre än omgivningen. På skylten anges ytdosraten samt dosraten på en meter. Vid arbete på komponenter eller system som är märkta med förhöjd strålnivå ska strålskyddsingenjör först kontaktas.



Strålningsfara anger att allmändosraten i utrymmet är hög. Tillträde till utrymmet kräver strålskyddsingenjörs medverkan. Om skylten sitter på en avspärning ska den betraktas som en stängd dörr.

Din egen stråldos kan minskas genom en god planering. T ex val av arbetsmetod, verktyg samt hjälpmedel.

Tid - avstånd - skärmning är de faktorer som du kan påverka för att din stråldos ska bli så liten som möjligt. Skydds- eller Miljötillstånd krävs i de flesta fall vid arbete på kontrollerat område. Kontakta strålskyddet på 0725 227 666.

**Skydds-
tillstånd
miljö** krävs
alltid vid
arbete med
hälsovådliga
ämnen eller
vid arbeten
med risk för
skada, och
utfärdas av
skyddsgrup-
pen.

Kemiska produkter

Anmäl i god tid till din kontaktman på Barsebäck alla typer av kemiska produkter som behöver användas för det aktuella arbetet. Kemikalier som används i anläggningarna ska dessutom vara analyserade, kategoriklassade och märkta enligt det kärnkraftsgemensamma systemet (symbolerna grön 1:a till röd 5:a).

Ämnen som är brandfarliga, hälsovådliga eller på annat sätt skadliga/farliga ska hanteras enligt särskilda rutiner och förvaras väl uppmärkta och i godkända kärl samt på särskilt angivna platser.

Arbetsgivaren ska informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga kemiska ämnen. Arbetsgivaren är skyldig att ordna med medicinska kontroller av arbetstagarna enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Skyddstillstånd miljö krävs alltid vid arbete med hälsovådliga ämnen eller vid arbeten med risk för skada, och utfärdas av skyddsgruppen.



Kategori



Produkten får komma i kontakt med alla typer av processsystem och processmedier och får alltså användas på insidan av systemen. Rester behöver ej avlägsnas.



Produkten får komma i kontakt med alla typer av processsystem och processmedier. Får alltså användas på insidan av systemen. Rester måste avlägsnas på insidan av systemen. På utsida behöver inga rester avlägsnas.



Produkten får komma i kontakt med utsidan av processsystem. Rester måste dock avlägsnas.



Produkten får ej användas i eller på processsystem.



Produkten får ej användas på kontrollerat område.

Källsortering ingår i Barsebäcks miljöpolicy som uppfyller ställda miljökrav. Har du förslag som kan förbättra sorteringen eller har du frågor kontakta avfallsansvarig.

Avfallshantering

På Barsebäck källsorterar vi avfallet som vår verksamhet ger upphov till.

Eftersom vi är ISO 14 001 certifierade ställer vi höga krav på avfallshanteringen.

Vi ställer samma krav på våra leverantörer och entreprenörer som vi gör på egen personal.

På kontrollerat område finns miljöstationer för olika typer av avfall.



Avfall som uppkommer på kontrollerat område deponeras som regel som radioaktivt avfall. **Emballage och liknande tas bort före intran- sport på kontrollerat område.**

Vårt avfall samt farligt avfall sorteras separat.



På okontrollerat område finns miljöstationer samt en återvinningscentral
Konventionellt avfall går till återvinning.

Farligt avfall tas omhand i återvinningscentralens kemikalieavfallsrum.

- Sortera ditt avfall.
- Minska mängden osorterat avfall.
- Sortera enligt skyltning på kärl och containrar.



Farligt avfall (kemikalier) såsom klister, oljor, läcksökare, fett, färg, städkemikalier m m tas alltid omhand i originalförpackning och sorteras separat.

Allt bruk av alkohol och droger är förbjudet vid kärnkraftverken i Sverige.

Drogpolicy

Medvetenhet om alkohol- och narkotikaproblem inom företaget är en av grunderna i det förebyggande säkerhetsarbetet. Att förebygga och upptäcka missbruk, och därmed förhindra problem i arbetet, är en del i vår strävan för en bättre arbetsmiljö.

Vid ett uppdrag hos oss krävs godkänt provsvar avseende droger före arbetsbörjan.

Intyg om genomförd test skall sändas till Barsebäck Kraft AB i god tid före önskat tillträde.

Vid fall av berusning/påverkan på arbetet avvisas personen snarast på ett lugnt och icke kränkande sätt. Närmaste chef/arbetsledare kontaktas.

Slumpmässig testning för alkohol och droger sker regelbundet.




Viktiga telefonnummer

Larmnummer	0725 670 112
Larmnummer nationellt	112
Bevakningscentralen.....	0725 670 111
Vandrarhem	0725 317 628
Tillträdesservice	0722 469 573
Dosimetri	0725 110 445
VDI direkt	0722 473 869
Kemikaliefrågor.....	0725 452 090
Receptionen	0722 311 104
Strålskydd.....	0725 227 666

Viktiga telefonnummer

Barsebäcks
samlings-
plats är vid
cykelstäl-
let utanför
entrén.

Områdeskarta

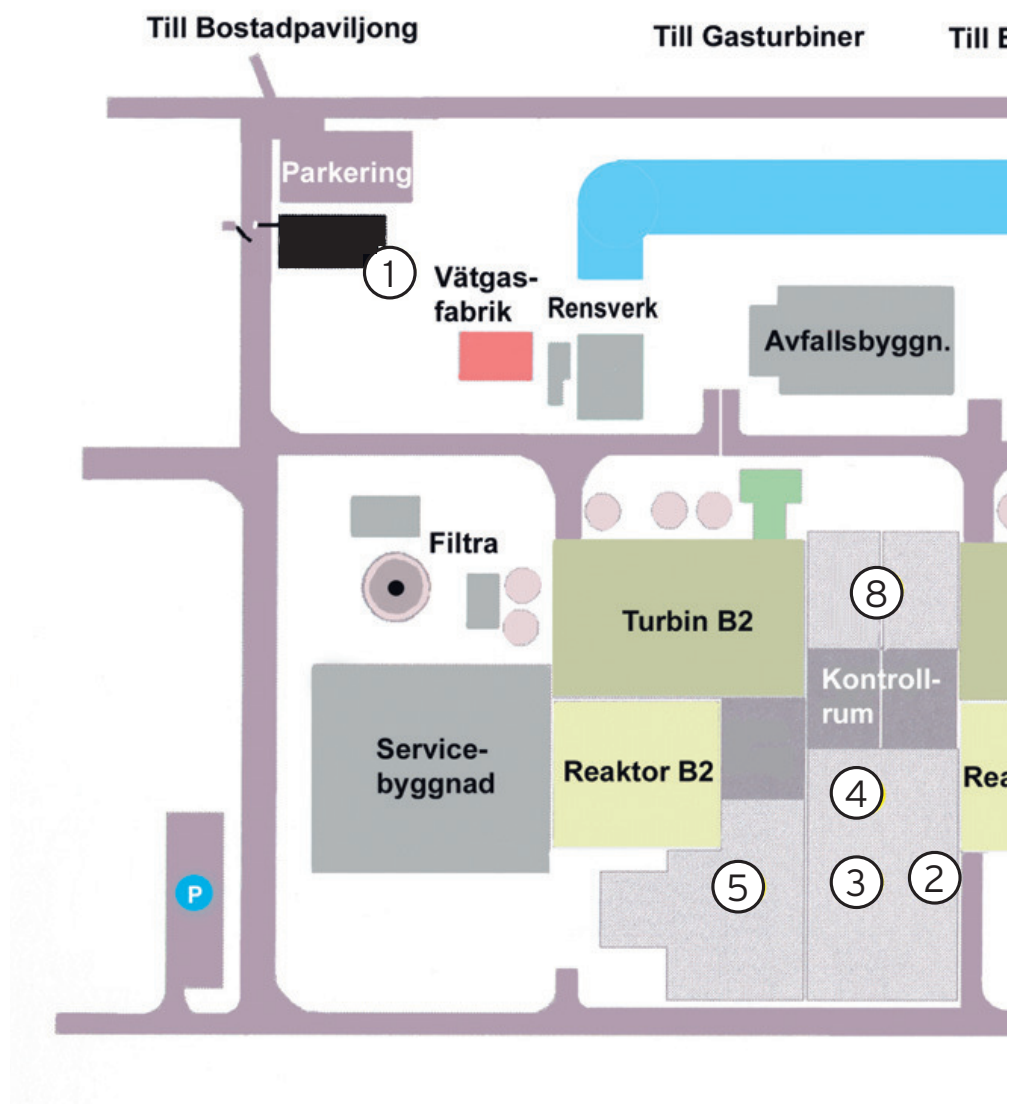

Vid larmsignalen

"Omedelbar fara" ----- (0,5 sek sr
du omedelbart bege dig till samlingsplatsen.





Områdeskarta

sek snabbt pulserande ljud i högst 60 sek) ska



Barsebäck Kraft AB • Box 524 • 246 25 Löddesköpinge

Tel 046 72 0000 • Fax 046 71 57 93

www.uniper.energy/barseback
www.barsebackkraft.se